

类别	内容
关键词	远程 IO 模块、脉冲输入、用户手册
摘要	本文档介绍了 ZDM-E0200QD 产品的功能及其性能参数,讲解模块的使用方法,便于客户选型及快速使用。

修订历史

版本	日期	原因
V0.90	2026/8/5	创建文档

目 录

1. 产品介绍	1
1.1 产品命名	1
1.2 产品简介	2
1.3 产品特性	2
1.4 产品应用	2
1.5 订购信息	2
1.6 产品照片	3
2. 硬件接口	4
2.1 接线端子定义	5
2.2 指示灯定义	6
3. 接线图	8
4. 产品参数	9
4.1 一般特性	9
4.2 电气特性	9
4.3 脉冲输入特性	9
4.4 电磁兼容性	10
4.5 环境特性	10
4.6 安规特性	10
4.7 产品尺寸	11
5. 产品演示	12
5.1 准备工作	12
5.2 EtherCAT 主站配置	13
5.2.1 新建项目	13
5.2.2 扫描设备	2
5.2.3 检查连接	4
6. 烧录 EtherCAT 从站的 ESI 文件	6
7. 固件升级	8
8. 免责声明	9

1. 产品介绍

1.1 产品命名

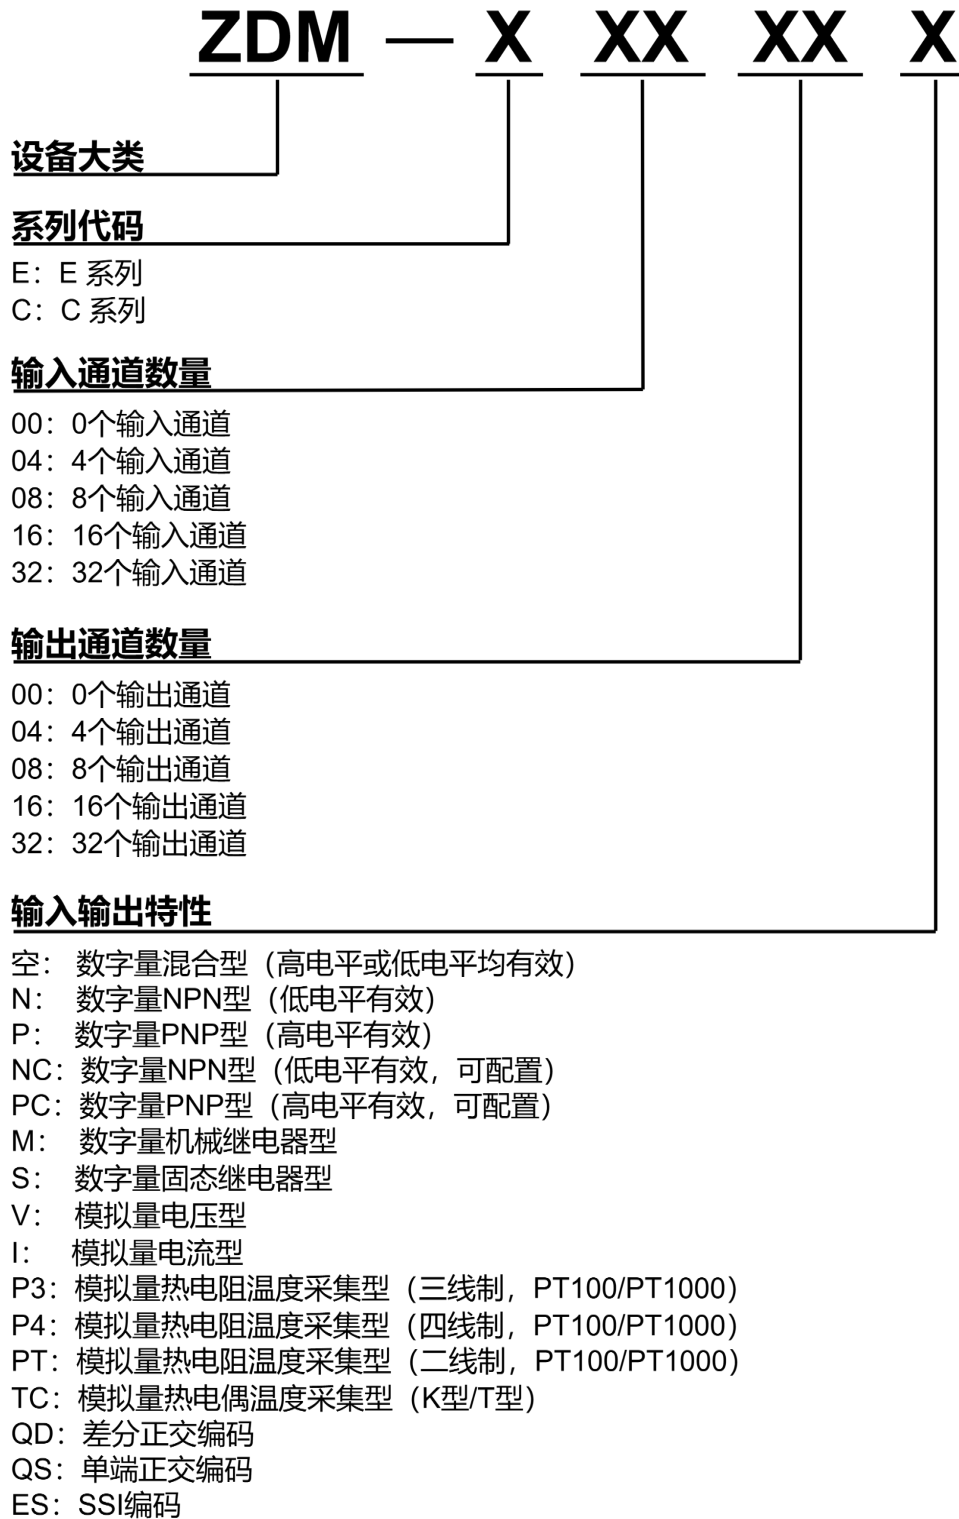


图 1.1 IO 模块系列产品命名规则

本产品型号描述如表 1.1 所示：

表 1.1 本产品型号说明

型号	功能描述	适配机型
ZDM-E0200QD	E 系列 2 通道脉冲输入模块	ZPT-8080

1.2 产品简介

ZDM-E0200QD 是广州致远电子股份有限公司推出的一款挂接在 EtherCAT 从站耦合器上，工业级远程采集与控制的集中式脉冲输入从站模块。其可以连接 2 个差分正交编码器，参数选项可调，通过 EtherCAT 工业网络实现高速实时反馈状态信息及相应位置数据到 PC 或者 PLC 主站控制系统。

1.3 产品特性

- 符合 EtherCAT 协议标准；
- 内置 16kbit EEPROM；
- 支持全双工 100Mbit/s 的高速内部总线通讯；
- 可单独设置每个通道的参数。
- 脉冲输入最大 5MHz。
- 内部总线和现场输入采用数字隔离；
- 系统工作电压为 5V，现场工作电压为 24V；
- 工作温度为-25℃~+60℃；
- 外壳为塑胶材质，符合 UL 94V-0 标准；
- 外壳支持 DIN35mm Rail 标准导轨支架。

1.4 产品应用

- ◆ 工业设备；
- ◆ 物流仓储；
- ◆ 交通设施。

1.5 订购信息

型号	温度范围	类型
ZDM-E0200QD	-25℃ ~ +60℃	脉冲输入模块

1.6 产品照片

ZDM-E0200QD 产品照片如图 1.2 所示：



图 1.2 ZDM-E0200QD 产品照片

注：照片仅供参考，具体请以产品实物为准。

2. 硬件接口



图 2.1 硬件接口标注

- ①内部总线
- ②脉冲输入 A、B 信号
- ③脉冲输入 C 信号
- ④锁存输入信号
- ⑤现场电源 24V 输出
- ⑥接地弹片
- ⑦现场电源负极 0V
- ⑧现场电源正极 24V
- ⑨大地 PE

2.1 接线端子定义

表 2.1 接线端子定义

端子序号	符号	功能描述
1	A1+	脉冲输入 A1+信号
2	A1-	脉冲输入 A1-信号
3	B1+	脉冲输入 B1+信号
4	B1-	脉冲输入 B1-信号
5	A2+	脉冲输入 A2+信号
6	A2-	脉冲输入 A2-信号
7	B2+	脉冲输入 B2+信号
8	B2-	脉冲输入 B2-信号
9	5V_Sensor	5V 供电电源
10	NC	NC
11	C1+	脉冲输入 C1+信号
12	C1-	脉冲输入 C1-信号
13	C2+	脉冲输入 C2+信号
14	C2-	脉冲输入 C2-信号
15	Latch1	锁存输入信号 1, NPN 型
16	Latch2	锁存输入信号 2, NPN 型
17	24V	24V 电源输出
18	GND	24V 地线和 5V_Sensor 地线

2.2 指示灯定义

图 2.2 为 ZDM-E0200QD 模块的指示灯面板示意图：



图 2.2 指示灯面板

表 2.2 LED 指示灯说明

序号	指示灯名称	颜色	功能描述
①	一通道脉冲输入指示 灯	绿色	常亮：一通道有脉冲输入 灭：无脉冲输入
②	二通道脉冲输入指示 灯	绿色	常亮：二通道有脉冲输入 灭：无脉冲输入
③	一通道锁存信号指示 灯	绿色	常亮：一通道锁存信号有锁存值 灭：无锁存值
④	二通道锁存信号指示 灯	绿色	常亮：二通道锁存信号有锁存值 灭：无锁存值
⑤	PWR	红色	常亮：系统供电正常 灭：系统供电异常

⑥	RUN	绿色	灭：设备处于 INIT 状态 超快闪：设备处于 BOOTSTRAP 状态 快闪：设备处于 PRE-OPERATION 状态 慢闪：设备处于 SAFE-OPERATION 状态 常亮：设备处于 OPERATION 状态
---	-----	----	---

3. 接线图

产品接线如图 3.1 所示：

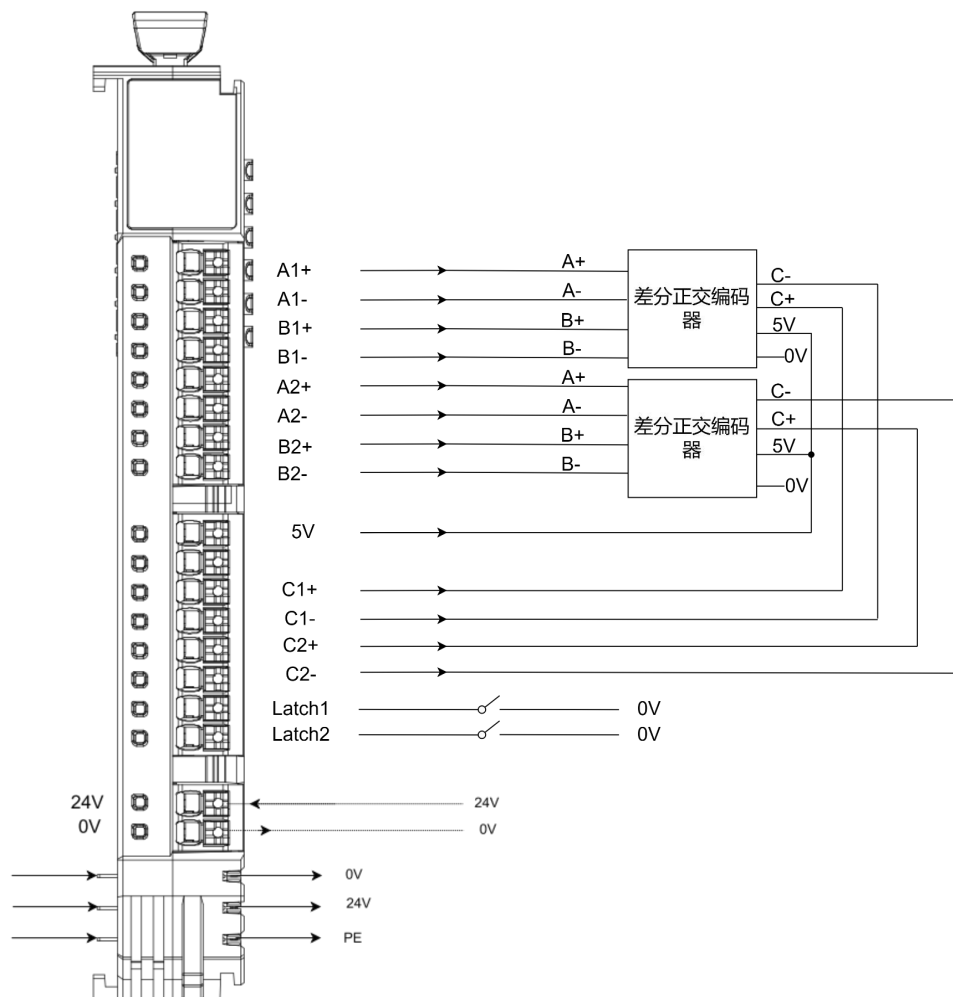


图 3.1 ZDM-E0200QD 模块接线图

4. 产品参数

如无特殊说明，参数是基于温度是在 25℃，湿度在 52%所测量。

4.1 一般特性

表 4.1 ZDM-E0200QD 一般参数

参数	规格
IP 等级	IP20
产品尺寸（高×深×宽）	118.5mm×75mm×18mm
重量	约 86g
热拔插	支持

4.2 电气特性

表 4.2 ZDM-E0200QD 电气特性参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
系统工作电压	V_S	背板总线提供	4.75	5	5.25	V
现场工作电压	V_{IO}	--	18	24	30	V
静态电流	I_S	$V_S=5V$	--	130	--	mA
工作电流	I_{CC}	$V_S=5V$	--	--	180	mA
现场编码器供电电压	V_{ENC}	接线端子提供	4.8	5	5.2	V
现场编码器供电电流	I_{ENC}	$V_{ENC}=5V$	--	--	200	mA

注：信号输入端的电压信号和现场电源电压不要超过限定范围值，否则容易出现 IO 模块无法正常使用情况，或会造成永久性不可恢复的损坏。

4.3 脉冲输入特性

表 4.3 脉冲输入特性参数

参数	规格
编码器接口类型	差分正交编码器
通道数	2
编码器信号电压	RS422 电平标准，差分输入
输入信号频率	最大输入 5MHz 频率

4.4 电磁兼容性

表 4.4 极限特性参数

测试项	测试标准等级	性能判据
静电放电抗扰度	接触放电 $\pm 4\text{kV}$ 空气放电 $\pm 8\text{kV}$	Perf.Criteria B
电快速瞬变脉冲群抗扰度	$\pm 1\text{kV}$ 5KHz 或 100KHz	Perf.Criteria B
传导骚扰抗扰度	3V 150KHz~80MHz	Perf.Criteria A

4.5 环境特性

表 4.5 环境特性参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	上电工作	-25	+25	+60	°C
存储温度	带包装	-40	+25	+85	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%
冷却方式	--	自然空冷			

4.6 安规特性

表 4.6 安规参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘电阻	输出端口对内部总线： 测试电压 500VDC	1	--	--	GΩ
抗电强度	内部总线对大地	--	500	--	VDC
	输出端口对大地	--	500	--	VDC
	输出端口对内部总线 (数字隔离器隔离)	--	500	--	VDC
					VAC
外壳材料	--	阻燃塑胶外壳，符合 UL 94V-0 标准			

4.7 产品尺寸

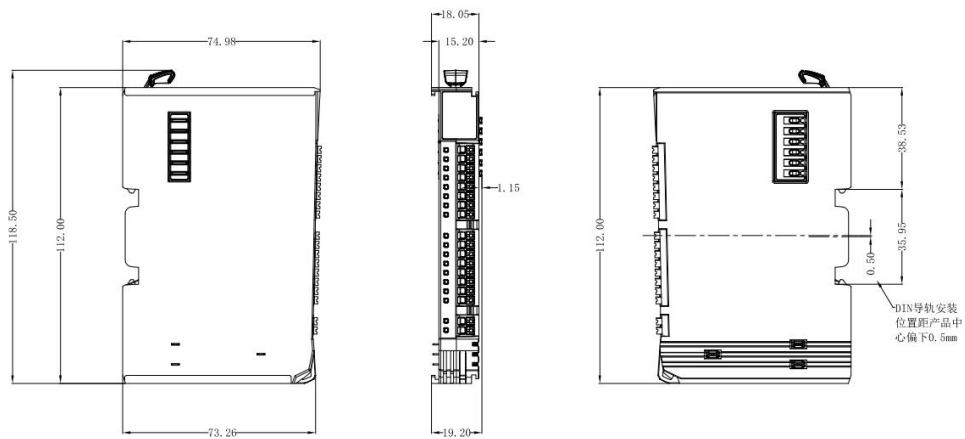


图 4.1 ZDM-E0200QD 产品尺寸

5. 产品演示

5.1 准备工作

本章节介绍 ZDM-E0200QD 产品的使用流程，基于 TwinCAT3 软件进行演示说明，所使用的工具如下：

【硬件工具】：

1. ZPT-8080 耦合器及对应电源端子。
2. ZDM-E0200QD 模块。
3. 万用表。
4. PC 电脑、24V 开关电源、以太网线、通信线缆若干。

【软件工具】：

TwinCAT3 软件，用于 PC 电脑上模拟 EtherCAT 主站。

注意：PC 的网口芯片必须支持 TwinCAT 才能稳定运行，TwinCAT 3.1 版本可以在安装目录 TwinCAT\3.1\driver\System 下查看 TcI8254x.inf 和 TCL8255x.inf 文件，里面包含了支持的网卡。也可在倍福官网查看：

https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_overview/9309844363.html

【硬件连接】：

1. 通过背板连接 ZPT-8080 耦合器与 ZDM-E0200QD。
2. 用以太网线连接 PC 电脑和 ZPT-8080 上“IN”标识的 EtherCAT 端口。

分别接上 ZPT-8080 耦合器系统、现场两路独立的 24V 电源。参考如图 5.1 所示连接 ZDM-E0200QD 的 IO 模块硬件。

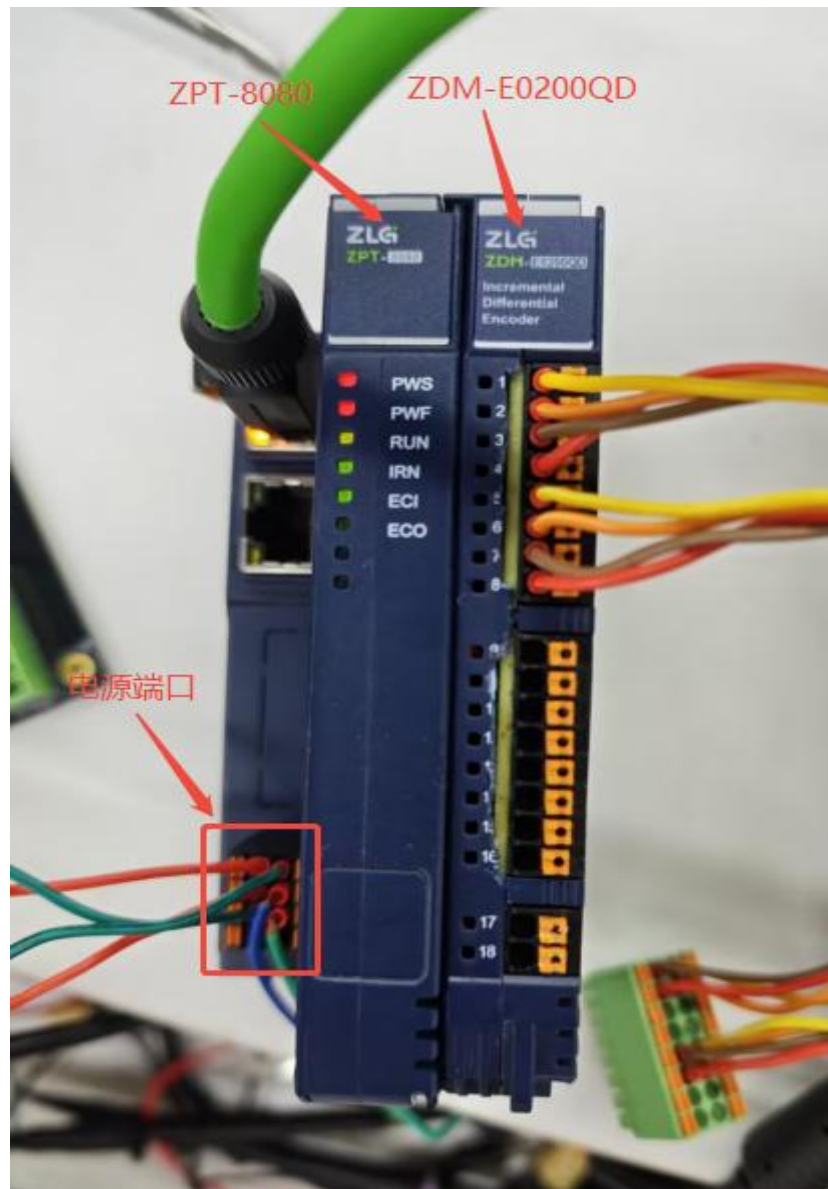


图 5.1 设备接线图

5.2 EtherCAT 主站配置

5.2.1 新建项目

打开安装好的 TwinCAT3 软件，进入如图 5.2 所示开发环境。

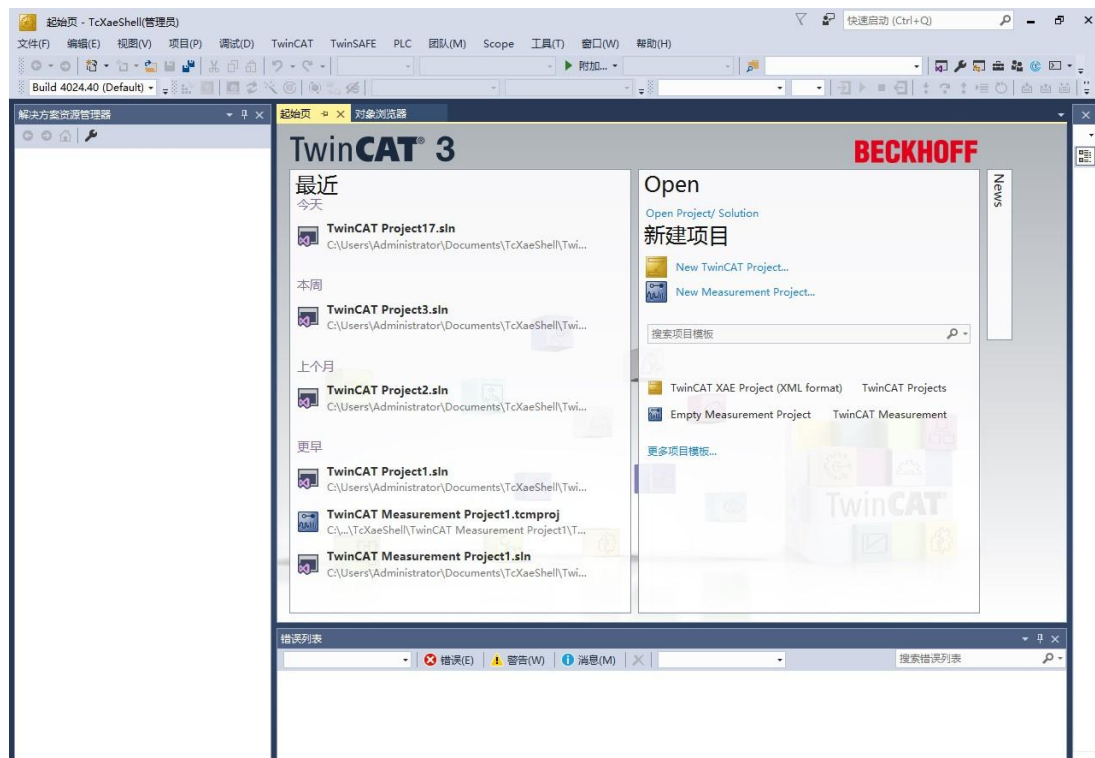


图 5.2 TwinCAT3 软件开发界面

如图 5.3 所示，在左上角菜单栏选择：“文件” — “新建（N）” — “项目（P）...”。



图 5.3 新建项目界面

如图 5.4 所示，选择 TwinCAT Projects，修改项目名称选择合适位置保存项目，点击“确定”。

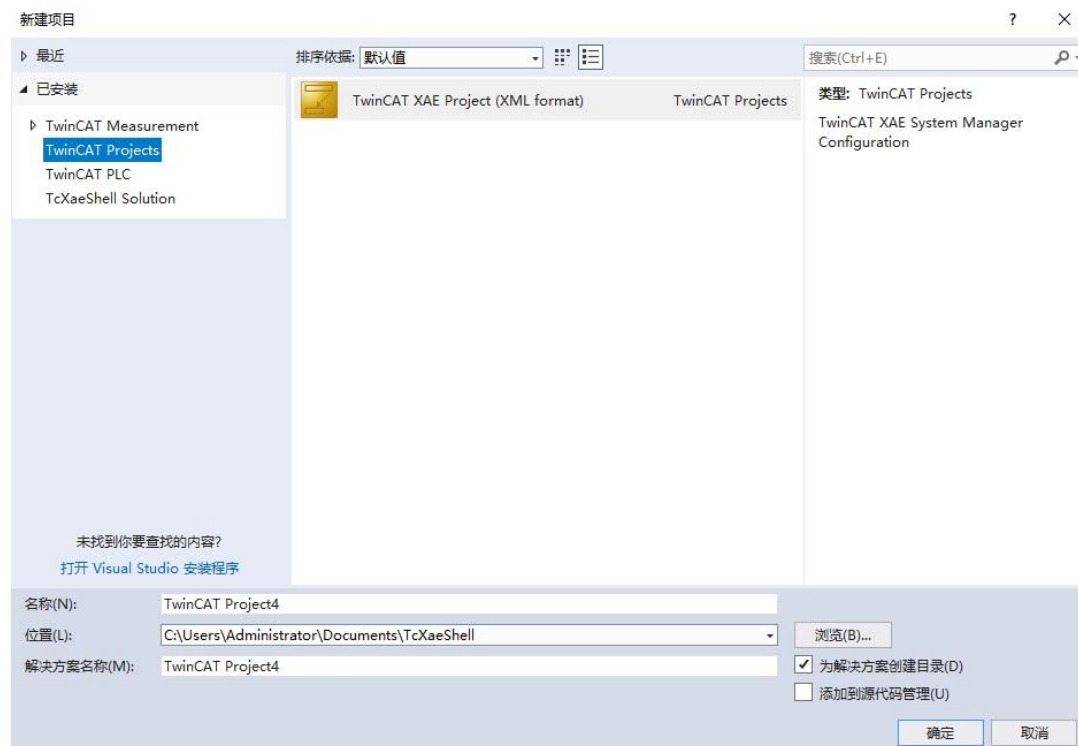


图 5.4 项目信息修改界面

正常创建项目后，显示界面如图 5.5 所示。

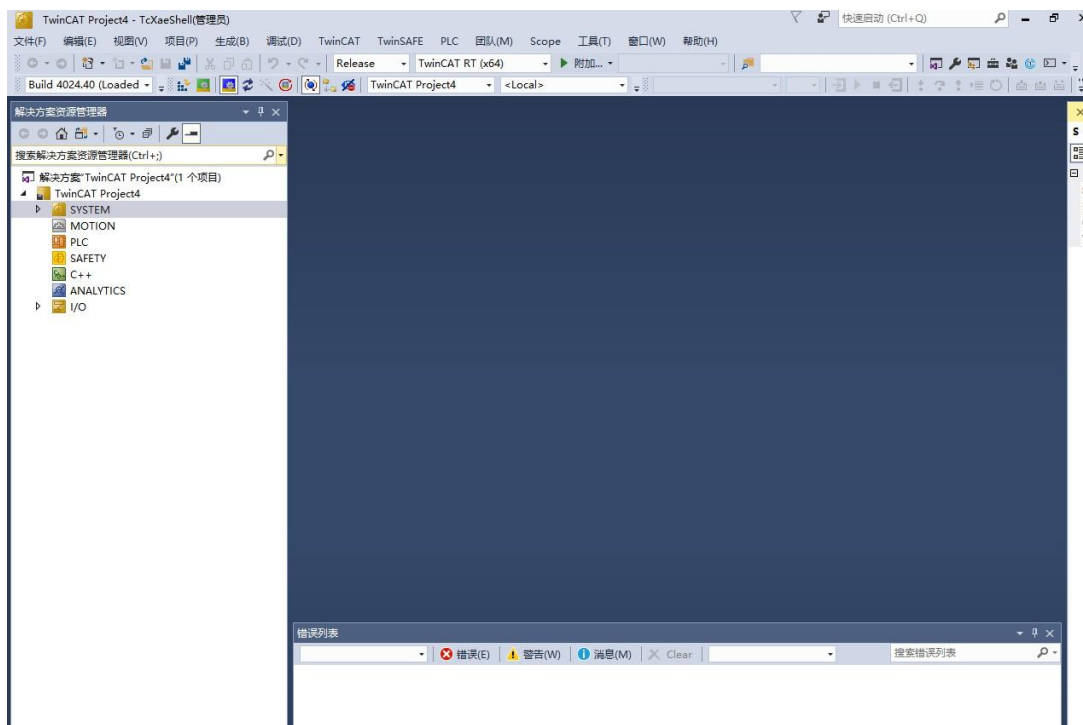


图 5.5 项目创建成功界面

如图 5.6 所示，在 TwinCAT3 内安装 EtherCAT 主站网卡驱动，点击主菜单栏“TwinCAT”

下的“Show Realtime Ethernet Compatible Devices...”，选择本机网卡，点击“Install”。

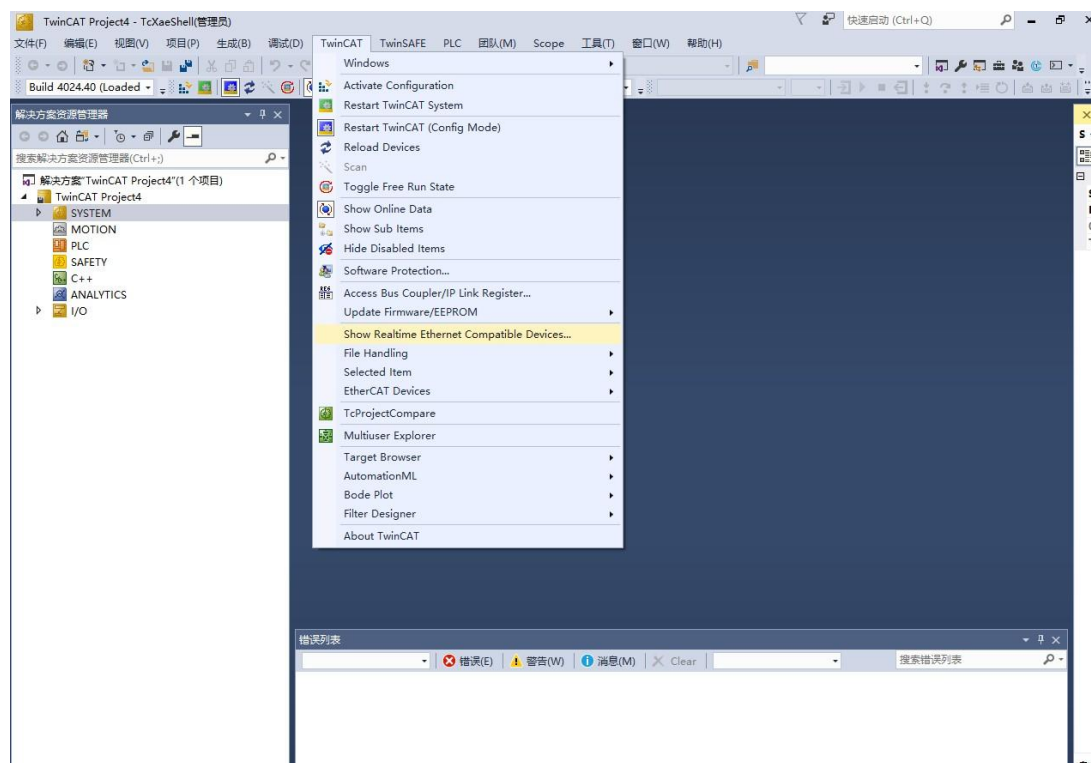


图 5.6 网卡安装界面

网卡正常安装界面如图 5.7 所示：

注：使用 EtherCAT 等实时协议，网络端口需要 TwinCAT RT 驱动程序，因此 EtherCAT 主站对网卡兼容性有要求，具体可查看倍福官网 TwinCAT3 概述中对“支持的网络控制器”相关章节的描述。

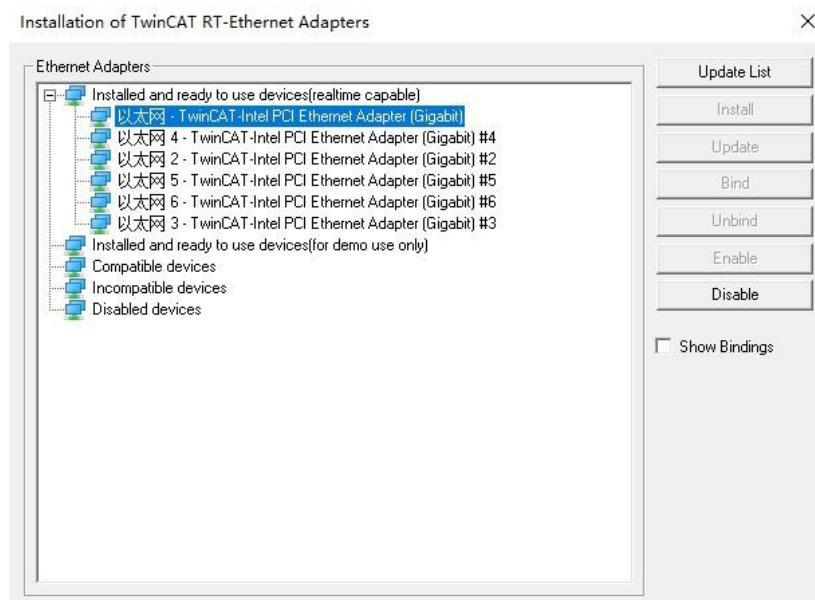


图 5.7 网卡驱动正常界面

5.2.2 扫描设备

如图 5.8 所示，在项目目录下，选择“I/O”展开，选择“Device”点击鼠标右键选择“Scan”扫描连接的从站设备，此操作前必须保证 ZPT-8080 耦合器已正常上电且“IN”口使用网线正常连接到 EtherCAT 主站设备上。如需烧录 ESI 文件请参考第 7 章操作。

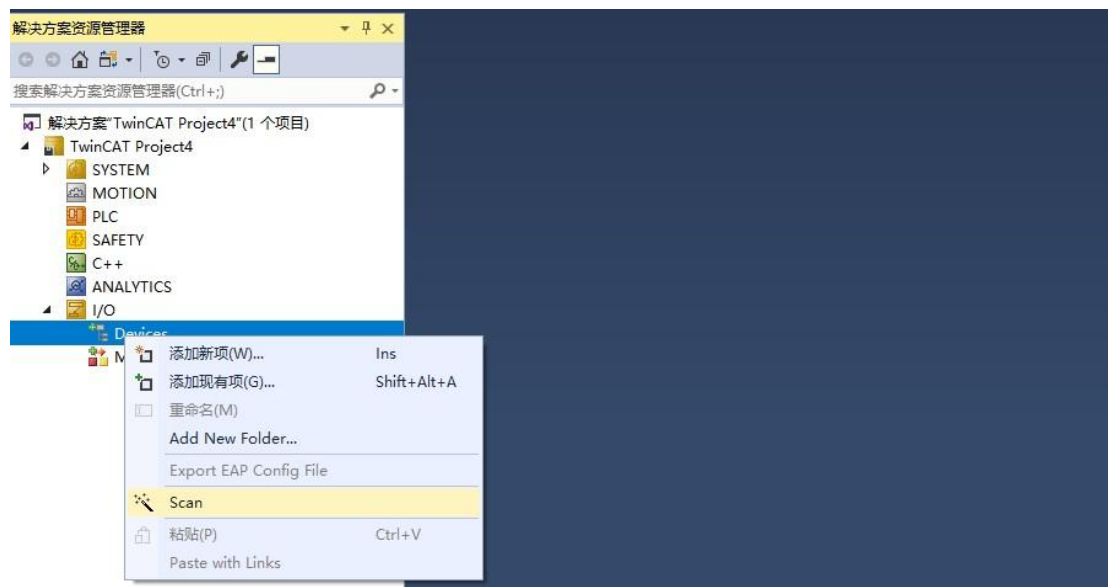


图 5.8 扫描设备

弹出如图 5.9 所示对话框，点击“确定”按钮。

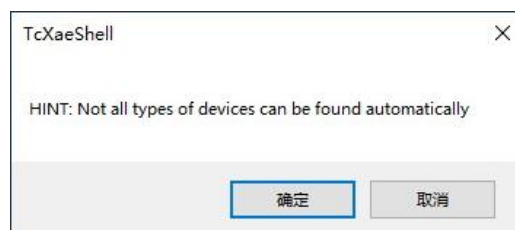


图 5.9 提示对话框

弹出“new I/O devices found”对话框，选择所需要的 Ethernet 接口（默认勾选已扫描到从站设备的网卡），点击“OK”；如图 5.10 所示。

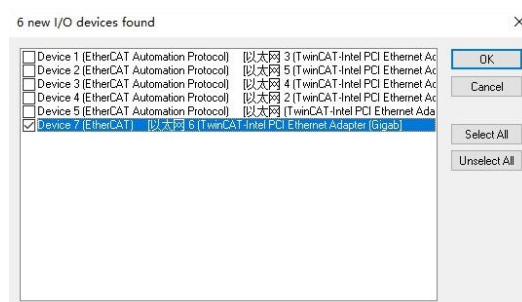


图 5.10 选择连接了从站设备的网卡

如图 5.11 所示，点击“是（Y）”将扫描从站设备。

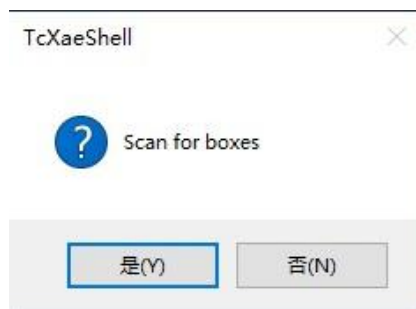


图 5.11 选择扫描从站设备

如图 5.12 所示，选择是否进入“Activate Free Run”，点击“是”。



图 5.12 提示对话框

正常扫描到如图 5.13 所示设备。

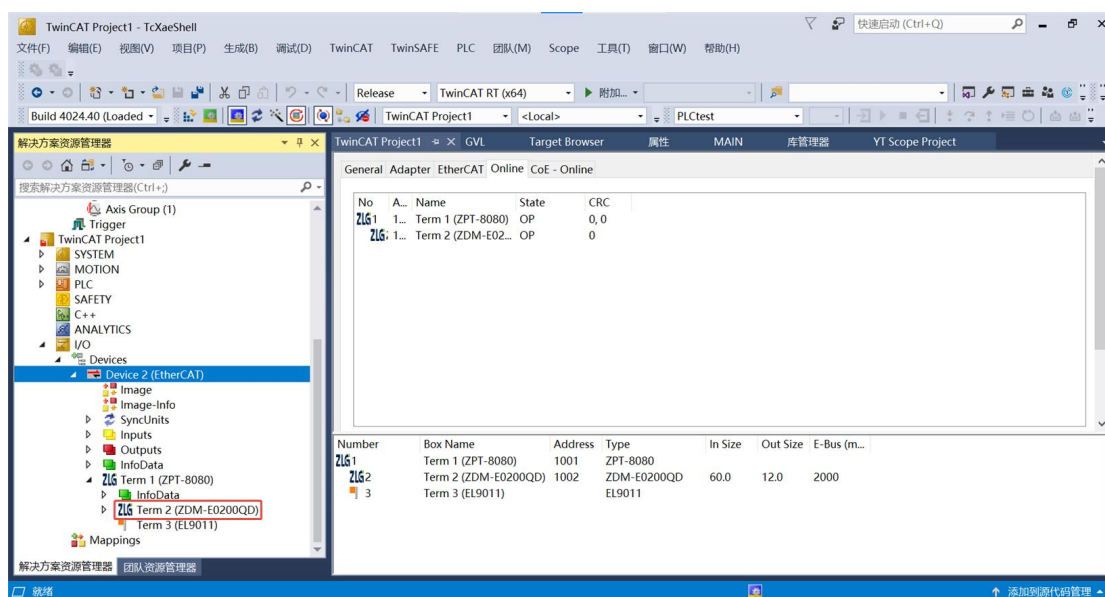


图 5.13 设备扫描成功界面

可以看到已扫描到“ZDM-E0200QD”，这代表该模块已被主站成功识别。

5.2.3 检查连接

主站控制器与 ZPT-8080 耦合器和 ZDM-E0200QD 建立通讯后，如图 5.14 所示，ZDM-E0200QD 已经进入“OP”状态，说明 EtherCAT 通信链路搭建成功。

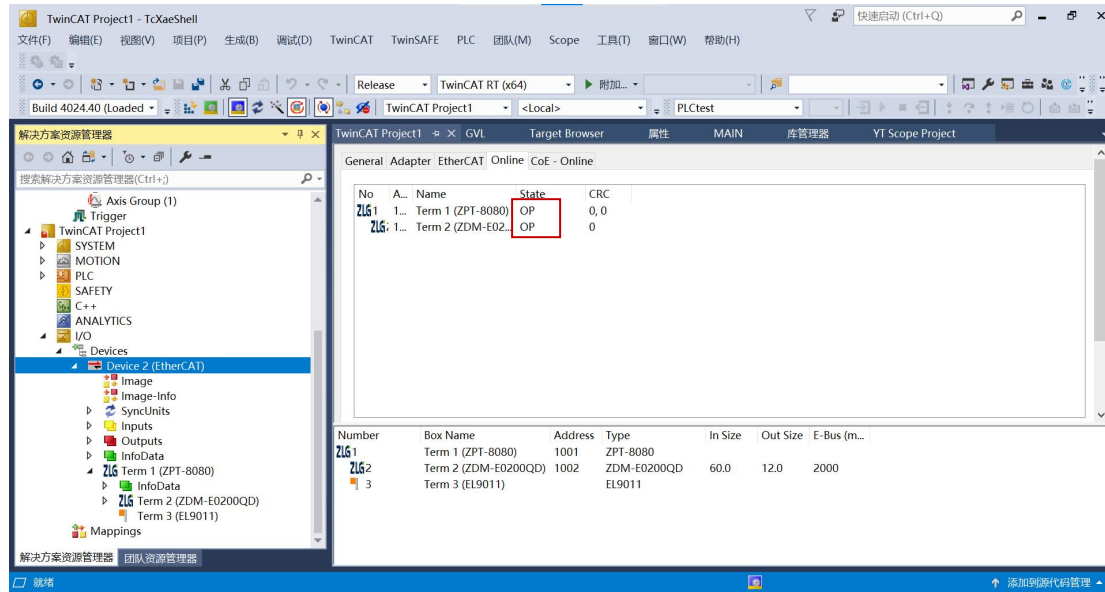


图 5.14 从站设备工作状态界面

如图 5.15 所示，在“Process Data”选项页中，将清楚的看到 TwinCAT3 已经分配好 I/O 数据给 ZDM-E0200QD。“Size”表示用于访问数据的命令字节长度。

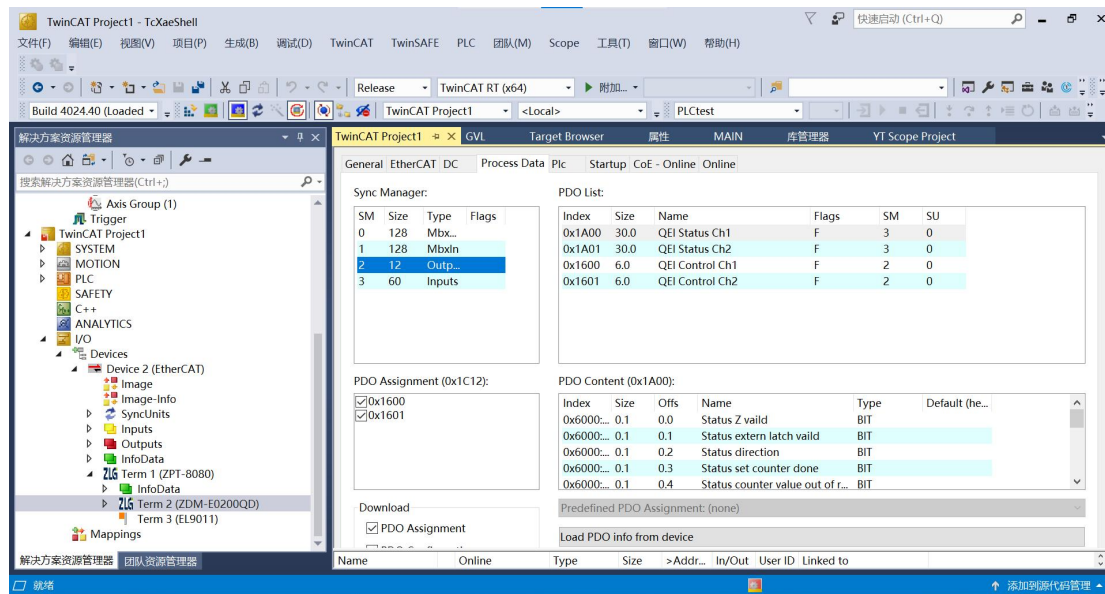


图 5.15 Process Data 界面

6. 烧录 EtherCAT 从站的 ESI 文件

本节内容主要演示如何通过 TwinCAT3 上位机来烧录 EtherCAT 从站的 ESI 文件。ZDM-E 系列产品出厂时已默认烧录好了 ESI 文件,可直接使用。如果没有更新 ESI 文件的实际需求,可跳过本章节。

将需要烧录的 ESI 文件拷贝至 C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 路径处。如图 6.1 所示。

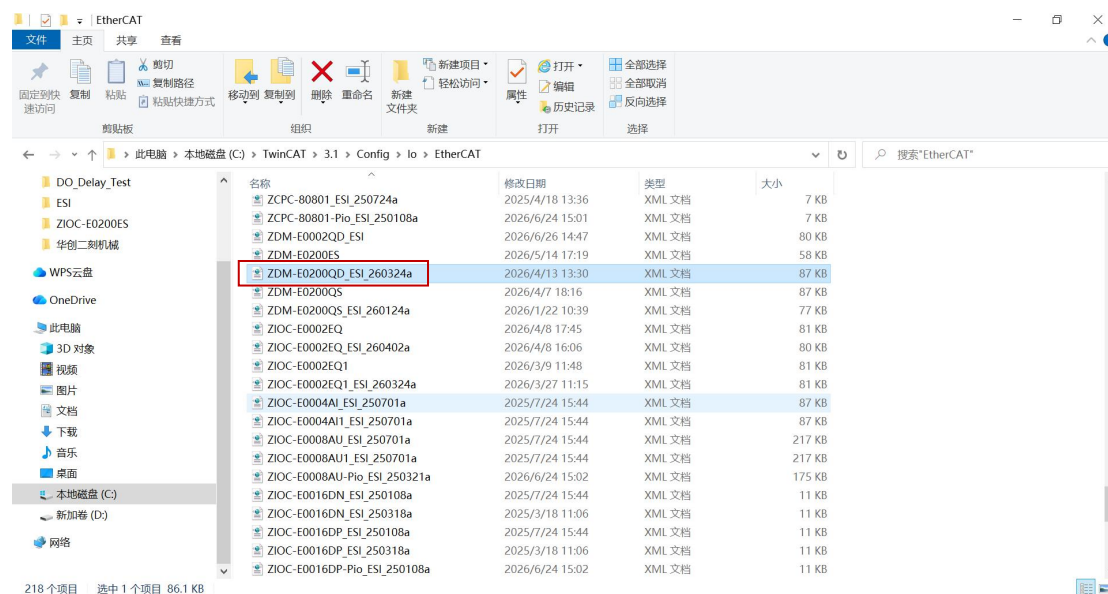


图 6.1 ESI 文件存放处

打开 TwinCAT, 点击扫描设备, 扫描完成后选择扫描出来的 Device 设备, 在 General 栏选择需要烧录 EEPROM 的从站设备, 鼠标右击, 点击 EEPROM Update..., 如图 6.2 所示。

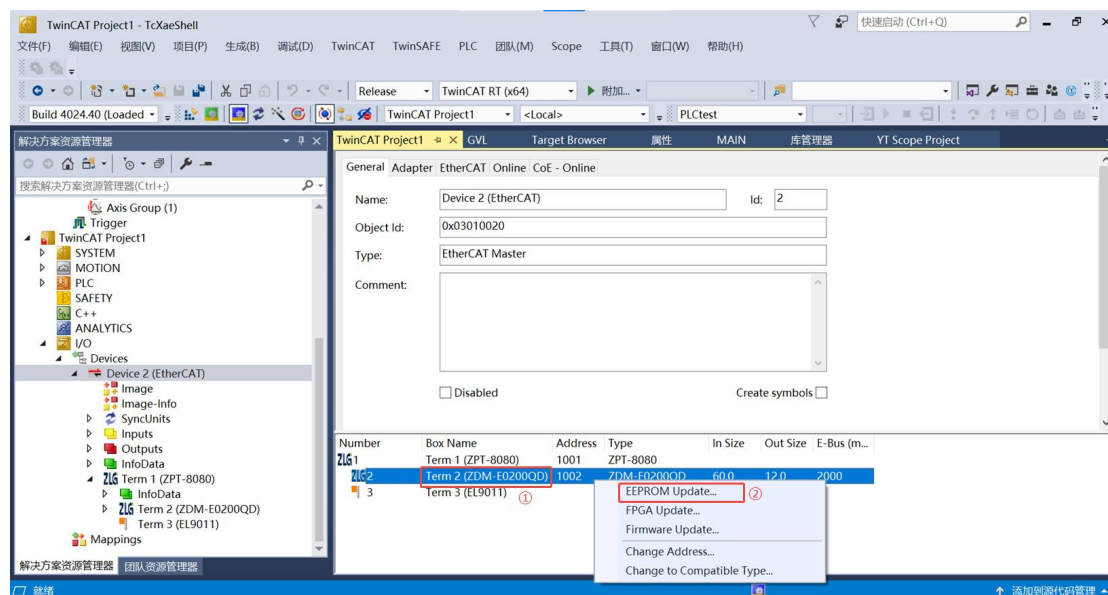


图 6.2 选择设备更新 EEPROM

跳转至烧录界面，选中需要烧录的 ESI 文件（此处以 ZDM-E0200QD 为例），点击 OK 即开始烧录对应的 ESI 文件，如图 6.3 所示。

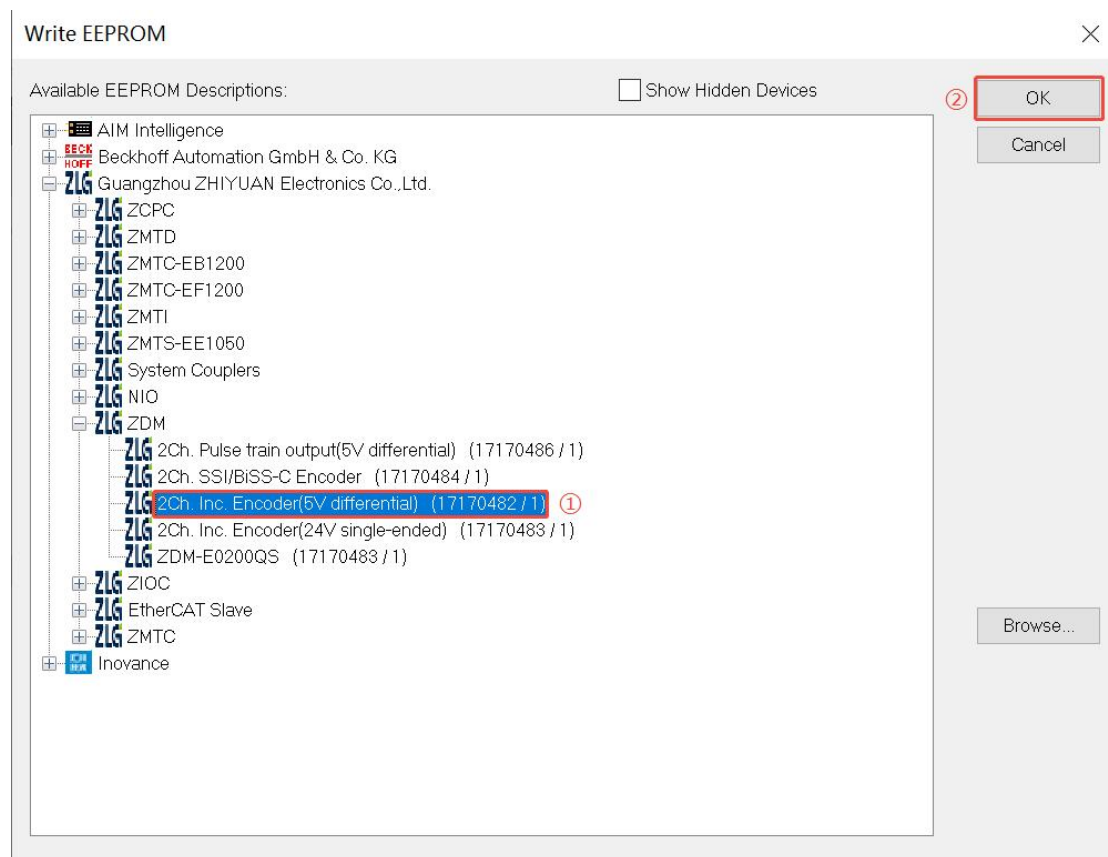


图 6.3 烧录 ESI 文件至 EEPROM

确保第三步正确烧录 ESI 文件后，移除设备，重新扫描设备即可。如果 TwinCAT3 界面没有按照 ESI 显示，则请重启 TwinCAT3 和设备，扫描即可。

注：选择烧录的 ESI 文件时一定要注意厂商名称、ProductCode、RevisionNo 是否与需要烧录的 ESI 文件描述一致，可能因为设备 ESI 版本变更，导致这些信息有所变化，如果从站 EEPROM 没有及时更新这些信息，从站会出现扫描出来报错、扫描出来无通道参数等错误情况。

7. 固件升级

打开标准的 EtherCAT 主站软件，如 TwinCAT，通过 FOE 功能下载配套的 bin 文件到驱动器。

注：固件升级过程中，请勿把网线拔掉或者断电。

8. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子股份有限公司（下称“致远电子”）在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！

诚信共赢，持续学习，客户为先，专业专注，只做第一

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问
www.zlg.cn

欢迎拨打全国服务热线
400-888-4005

